

お客様へ ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

必ず実施 ●点灯異常の際は電源を切る
異常を感じたときはすみやかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。

必ず実施 ●定期的に点検する
3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して8～10年*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。

<蓄電池の交換>
蓄電池の交換は、必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因になります。また、蓄電池はショート・分解・過熱・変形・火中に入れるなどをする、火災・感電・変形の原因となります。

<非常点灯の点検>
6か月に1回、外観および機能（非常点灯時間と切替動作）の点検を行ってください。「建築基準法施行規則第6条また、48時間以上充電後、非常点灯持続時間が30分未満となったら蓄電池を交換してください。

●清掃の際は必ず電源を切る
感電・破損の原因になります。

禁止 ●光を直視しない
点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることがあります。

禁止 ●可燃物を近づけたり、本製品の真下に熱源を置いたりしない
本製品を布や紙などの可燃物で覆ったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房機器などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●点灯中・消灯直後に触れない
点灯中や消灯直後は、器具や灯体が高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。

●破損したものを使用しない
本製品が破損した状態で使用しないでください。すみやかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

●分解や改造はしない
本製品の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

●屋内の適正な温度・湿度で使用する
屋内の適正温度／湿度（5～35℃／相対湿度10～85％）で使用してください。特に適正湿度を超えて使用すると、感電・故障・発熱の原因になります。

●本製品のすき間に金属や可燃物などを差し込まない
火災や感電の原因になります。

LED照明使用上の注意

- 非常用光源は交換できません。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。

- 照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。
- 間引き点灯をする場合は、分岐回路を設けて個別のスイッチで操作してください。（電気工事必要）
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。

お手入れ方法 安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

- 清掃する際は必ず電源を切り、本製品が冷えたことを確認してから行ってください。
- 本製品のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。破損、変色の原因になります。

蓄電池の交換

- 蓄電池は4～6年が交換の目安です。
- 蓄電池の交換は必ず当社指定の純正部品を使用してください。



この製品には、ニッケル水素電池を使用しております。ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ニッケル水素電池の交換および使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、回収拠点へお持ち込みください。詳細は弊社カタログをご覧ください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。*電池は対象外。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
*物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 法人向けLED照明 ホームページ

法人向けLED照明 ホームページ

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは（通話料無料）

LED照明サポートコール

0800-111-5300

〈受付時間〉平日9:00～18:00、土・日・祝日9:00～12:00／13:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは（通話料無料）

0800-111-9300

Webからのお問い合わせは（メールフォームにて記入のうえ送信してください）

<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>



LX ラインルクス シリーズ

施工説明書

取扱説明書

保管用

日本国内専用

LED非常用照明器具

LED一体型 直付型

蓄電池内蔵形 屋内用

個別制御方式自動点検機能付き（リモコン点検機能対応器具）

電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号



してはいけない [禁止] 内容



しなければならない [指示] 内容

施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

●取り付けおよび保守・点検作業の際は必ず電源を切る
通電した状態で取り付け工事などを行うと、感電や破損の原因になります。

●接地（アース）工事を確実に
本製品には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種（第3種）接地工事を「電気設備技術基準」に準じて行ってください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。

●施工は施工説明にしたがい確実に
施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがい作業してください。施工が正しくないと、落下・感電・火災の原因になります。

●送配線は非常用照明器具専用とする
送配線は非常用照明器具専用とし、容量を確認して接続してください。器具内送配線はできません。端子台が過熱し火災の原因になります。

●レンズはガラス製のため、取り扱いに注意する
破損・けがの原因になります。



禁止

●水平天井・下向き以外には取り付けない
器具は水平天井・下向き以外では使用しないでください。（傾斜天井、壁などには取り付けできません。）発熱により寿命が短くなる原因になります。

●破損しているものを取り付けない
感電・火災・落下・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず実施

●屋内の適正な温度・湿度で使用する
屋内の適正温度／湿度（5～35℃／相対湿度10～85％）で使用してください。特に適正湿度を超えて使用すると、感電・故障・発熱の原因になります。

●電源は定格電圧・定格周波数で使用する
本製品は日本国内のAC100～242V（電圧変動±6％以内）、周波数50/60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。

●スイッチを非接地側に取り付ける
スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。）



禁止

●振動・衝撃のある場所には取り付けない
落下・破損の原因になります。

●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない
劣化・腐食・落下の原因になります。

●雨水のかかる場所、湿気が多い場所には取り付けない
水滴や湿気により絶縁不良になり、漏電・感電の原因になります。

●硫黄成分がある場所には取り付けない
一般屋内で使用する場合でも、メッキ工場など硫黄性ガス・蒸気や液体にさらされる可能性のある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一般の食品・薬品・紙類などには硫黄成分が含まれます。）

使用に関する注意

- 直射日光や、空調機器の排気口・温風吹出口付近へ取り付けないでください。蓄電池の寿命が低下することがあります。
- 蓄電池は、使用前に48時間以上充電してください。
- 商品監視システム（防犯センサー）の一部の機器は、インバータの周波数と干渉して誤動作したり、リモコンが正常に動作しないことがあります。事前に商品監視システムのメーカーにご確認ください。光学特性などに不具合が発生することがあります。
- 電源を通电しないまま、蓄電池をつないで放置しないでください。過放電状態になります。


- 工事完了から使用開始まで時間が空く場合、消灯するまで蓄電池を放電させてください。その後蓄電池を外し、保管してください。
- 温泉地など、硫黄成分を含む腐食性ガスが発生する場所で使用しないでください。
- 油煙のある場所で使用しないでください。光学特性が低下する原因になります。
- 電力線搬送を使用した機器と電源を共有すると、電力線搬送機器やリモコンが正常に作動しないことがあります。

各部の名称と仕様

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。

40形

各部の名称

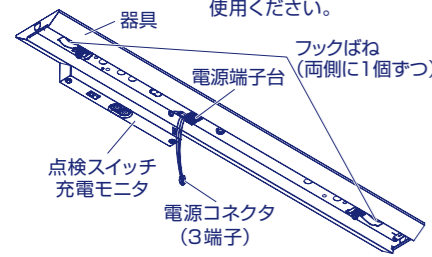

●LEDユニットにLX4を使用する場合は別売LX直付器具用スペーサ(LX4-MKS-DBL)をご使用ください。


LEDユニット



●品番 40形：
LX*U*****40L
LX*U*****40S

20形

各部の名称

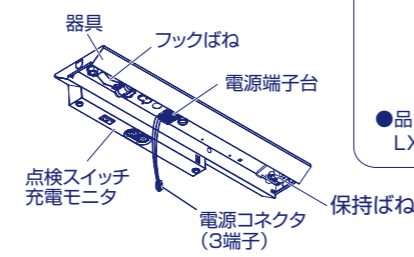

LEDユニット




●品番 20形：
LX*U*****20


取付寸法図 (器具背面図)

●器具品番：IRELK-LXBF-CL40

単位：mm

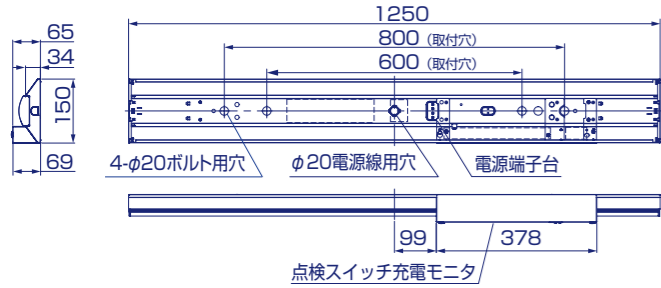

●器具品番：IRELK-LXBF-CL40W

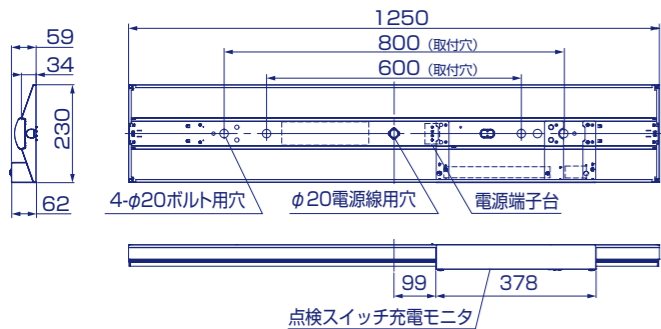

仕様

器具形状	器具幅 [mm]	器具品番	器具質量 [kg]
直付型 40形	150	IRELK-LXBF-CL40	約 1.7
	230	IRELK-LXBF-CL40W	約 1.9
直付型 20形	150	IRELK-LX3B-CL20	約 1.2
	230	IRELK-LX3B-CL20W	約 1.4

●定格電圧：AC100～242V ●定格周波数：50/60Hz ●相関色温度：昼白色 (5000K) ●平均演色評価数：Ra73

●使用温度範囲：5～35℃ ●ランプ：LEDモジュール

※LEDユニット組合せ時の定格は、組合せ品番の仕様書をご確認ください。

※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

- 一度電源を通电しないと非常点灯しません。通电した後、停電または点検スイッチを押すことで非常点灯します。
- 点灯・消灯時に器具の膨張・収縮により、さしみ音が発生する場合がありますが、異常ではありません。
- LED光源の交換はできません。交換の際は器具ごと交換してください。

取り付けかた

1

取り付け場所の確認

器具質量に耐えられるように、取り付け部の強度を確保してください。

2

接続する配線の電源を遮断する



警告


電源を遮断しないで作業をすると、感電の原因になります。

3


器具を取り付ける

※取付ボルト・六角ナット・ワッシャーは別途準備してください。

- ①取付寸法図を参照し、取付ボルトを設置してください。
- ②接地面より電源線・アース線を器具に引き込んでください。

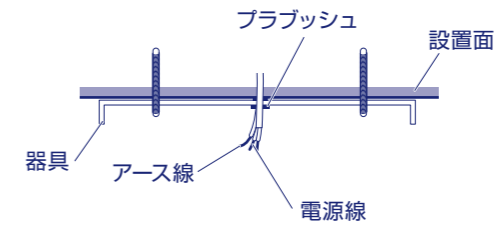

- ③取付ボルト2か所にワッシャーとナットを通し、器具を固定してください。

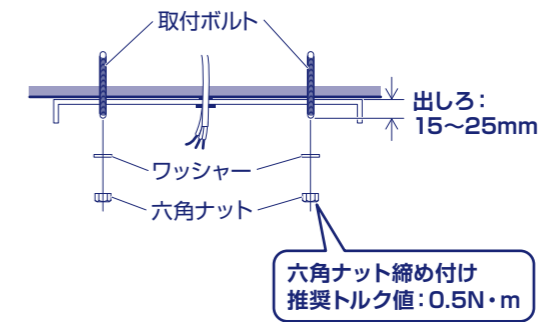

注意

- 出しろは必ず守ってください。ボルトとナットがLEDユニットに触れると故障の原因になります。
- 器具の重量に十分耐えるように、取付ボルトの強度をあらかじめ確保してください。
- 取付ボルトはW3/8 または M10 を使用し、外径 22mm 以上のワッシャーを必ず入れてください。
- ナットは上記の[推奨トルク値]で締めてください。締めすぎると器具破損の原因になります。

4

電源線・アース線を接続する

- ①電源線とアース線を、電源端子台のストリップゲージに合わせて被覆をむきます。
 - ②接続穴の奥まで確実に差し込んでください。
- 外すときは解除ボタンを押しながら電源線・アース線を抜いてください。
 - 送り配線は照明器具専用にご使用ください。(送り容量15A以下)





警告

電源線・アース線の接続(D種(第3種)接地工事)を確実に行ってください。接続がゆるいと、電源線が抜けて器具に接触し、感電・発煙・火災の原因になるおそれがあります。

LEDユニットの点灯方法によって接続方法が異なります。(詳細は別紙をご覧ください。)


LEDユニットを連続点灯にする場合 (単相2線 2線引き)

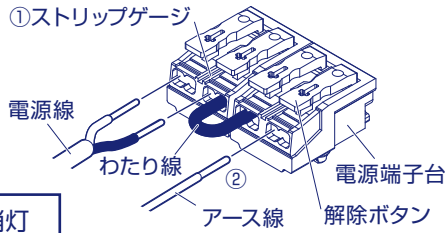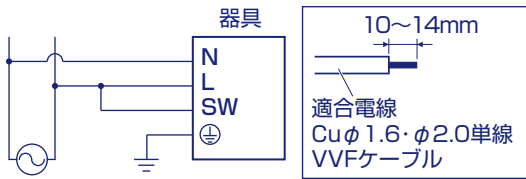



警告 分電盤と電源端子台の間には消灯スイッチを設けないでください。

注意

配線接続後、器具内の余分な線は、LEDユニットへのあたりによる事故を防ぐため、電源線用穴へ押し込むか器具内に押し付けるなどをして平坦にしてください。

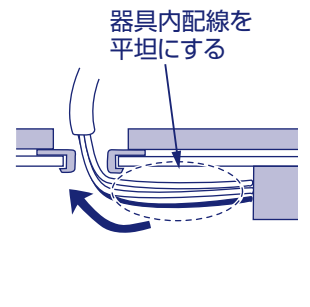


LEDユニットを壁スイッチなどで点滅操作にする場合 (単相2線 3線引き)

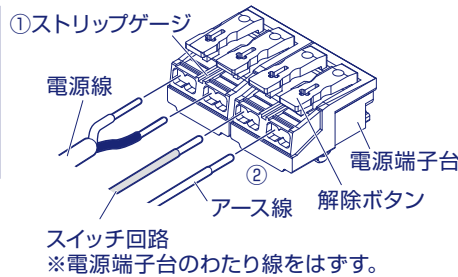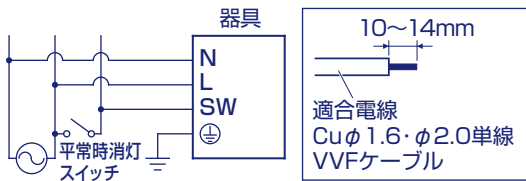


5 蓄電池を取り付ける

- ①ねじをゆるめ、本体からカバーを外してください。
※カバーは吊り紐で接続されています。

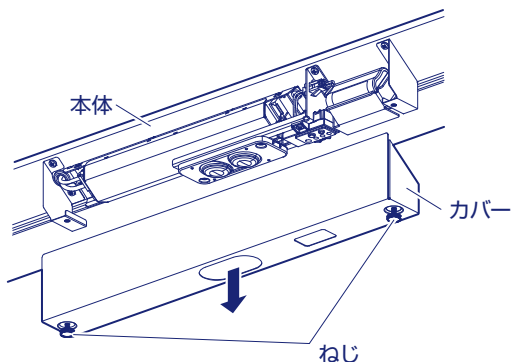

- ②蓄電池コネクタとハーネス接続コネクタを水平に差し込み接続してください。

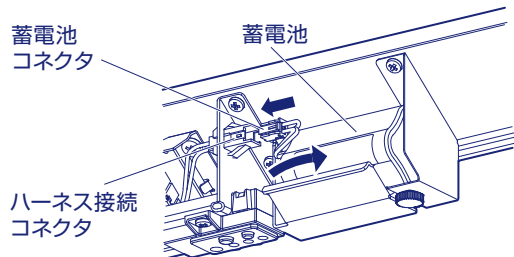

- ③カバーを取り付け、ねじを締めてください。

警告

- 蓄電池を確実に接続してください。接続が不十分な場合、火災・感電の原因となります。
- コネクタは水平に差し込んでください。斜めに差し込んだ場合、コネクタ破損の原因となります。
- 配線をカバーで挟み込まないでください。落下・感電・火災の原因となります。

6 LEDユニットを器具に取り付ける

LEDユニット 取り付けかた／取り外しかたについて


LEDユニットと同梱の取扱説明書をご覧ください。

7 非常用ランプの点灯状態を確認する

電源供給後、点検スイッチを押し、非常用ランプが異常なく点灯することを確認してください。

電源供給後に下記①～③の状態になった場合、以下の項目を確認してください。

- ①点検スイッチを押しても非常点灯しない場合
 - ・電源は供給されているか。(通電しないで、蓄電池を接続しても非常点灯しません)
 - ・蓄電池は正しく接続されているか。
 - ・蓄電池は48時間以上充電しているか。
- ②充電モニタ(緑色の表示ランプ)が点灯しない場合
 - ・電源は通電されているか。
 - ・蓄電池は正しく装着されているか。
 - ・蓄電池の耐用年数(4~6年)を超えて使用していないか。
- ③ランプモニタ(赤色の表示ランプ)が点灯した場合
 - ・お買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

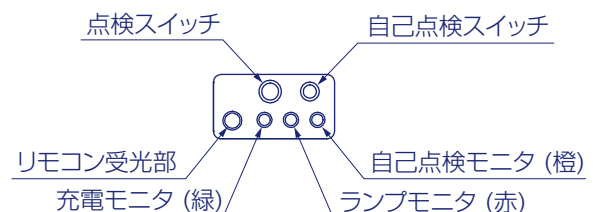

個別制御方式自動点検機能（非常灯用）の使用方法

※以下、自己点検機能という

※自己点検機能を使用する前に以下の項目を確認してください。


- (1) 48時間以上連続充電をしている。（点検スイッチを押したり、停電時で電源が遮断されてしまった場合は、自己点検に移りません）
 - (2) 充電モニタが点灯している。（蓄電池が正常に接続・充電されている）
 - (3) ランプモニタが消灯している。（ランプが正常状態である）
- 上記項目を満たしていない場合は、自己点検スイッチを操作しても自己点検機能に移りません。

■使用方法

- ① 器具本体の自己点検スイッチを3秒以上押す。
または、リモコン（別売）の自己点検ボタンを押す。
- ② 自己点検開始。
- ③ 定格時間（30分）後、自動で通常状態に復帰。
- ④ 点検結果は右表の器具モニタ表示でご確認ください。

器具モニタ表示		
ランプモニタ (赤)	点灯	ランプの外れ・破損
	点滅	—
	消灯	正常
充電モニタ (緑)	点灯	正常
	点滅	蓄電池の寿命
	消灯	蓄電池が充電されていない、 または接続されていない
自己点検モニタ (橙)	点灯	—
	点滅	自己点検中
	消灯	—

■各部の名称と機能

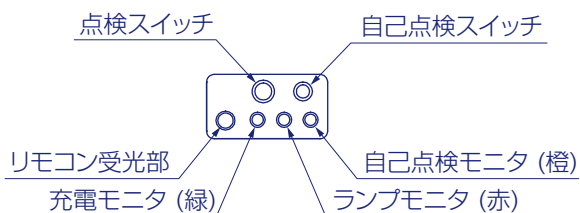


- 自己点検スイッチ：3秒長押しで自己点検を開始します。
 点検スイッチ：スイッチを押している間、非常点灯に切り替えます。
 自己点検モニタ：自己点検中であることや、点検可能・不可をお知らせします。
 ランプモニタ：ランプの異常をお知らせします。
 充電モニタ：蓄電池が充電中であることや、寿命をお知らせします。
 リモコン受光部：別売のリモコン信号を受ける受光部です。

- ・蓄電池容量が不足している場合は定格時間(30分)経過前に点検結果を表示し、通常状態に復帰します。
- ※点検の結果、蓄電池が寿命と判断された場合はすみやかに蓄電池を交換してください。
- ・自己点検機能が動作中に点検スイッチを押すことにより自己点検を解除することができます。


自己点検用リモコンの使用方法（別売）

■各部の名称と機能

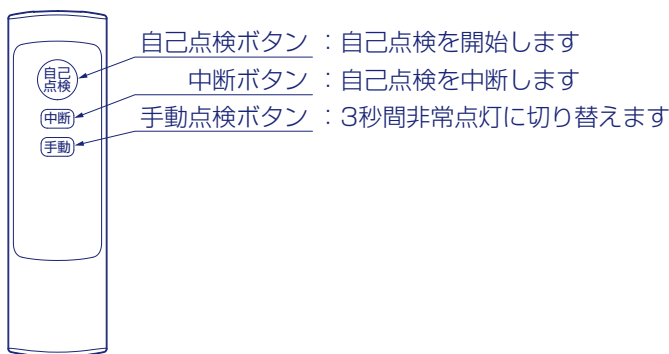

- ※48時間以上連続で充電している場合でも、自己点検を実施する前に手動点検を実施すると自己点検に移りできません。
(48時間以上連続充電していないとみなされます)
- ※リモコンの使用方法詳細については、リモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。

■本体受光範囲

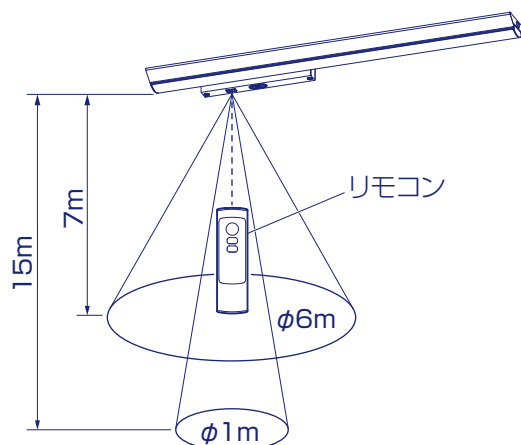

- ・リモコン操作は、点検を開始する器具の真下から受光部に向けて行ってください。
- ・誤操作した場合は器具の真下より中断ボタンを押してください。